


THC Ünitesi
THC Unit

Plazma Torçu
Plasma Torch

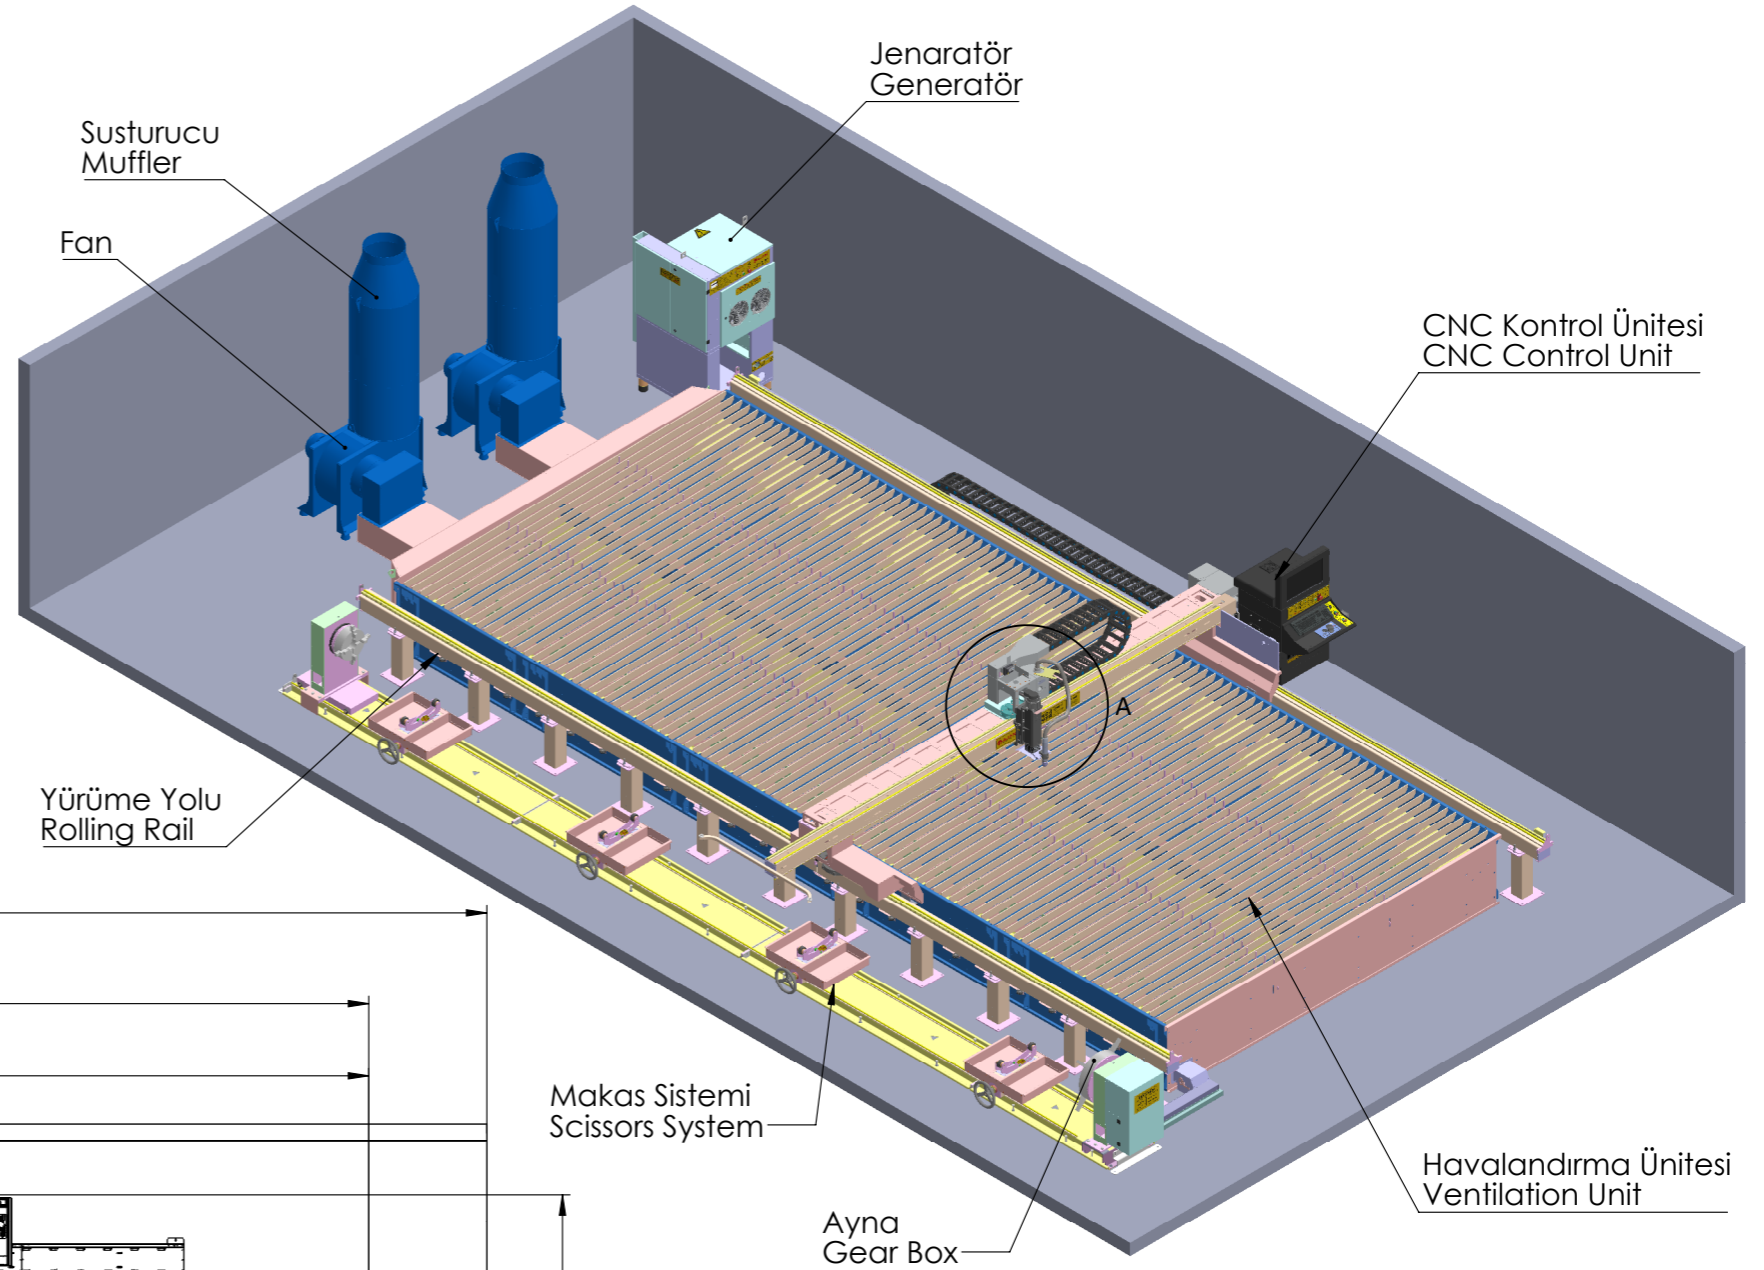

Susturucu
Muffler

Fan

Jenarator
Generator

CNC Kontrol Ünitesi
CNC Control Unit

Yürüme Yolu
Rolling Rail

Makas Sistemi
Scissors System

Ayna
Gear Box

Havalandırma Ünitesi
Ventilation Unit

[47'2,93"]
14400mm

[42'0,21"]
12807mm

[34'9,83"]
10613mm

[1'7,69"]
500mm

[9,84inç]
250mm

[1'7,69"]
500mm

[25'11,02"]
7900mm

[16'4,98"]
5003mm

[22'5,79"]
6853mm

[1'9,50"]
546mm

TS 1980'e Göre DIN 7168'e Göre Ölçü Toleransları		Toleranslar: DIN ISO 2768	İSİM	TARİH	İMZA	PARÇA KODU	100-00-235830
Anma Ölçü.	İf	DIN 6 T1'e göre	ÇİZEN	G.YILDIZ	20.09.2022	RESİM NO	100-00-235830 1/1
0,5-3	±0,05	YÜZEY İŞARETLERİ	KONTROL	M.CINARLI		PARÇA ADI	Yerleşim Planı Layout Plan
3-6	±0,05	Yüzey İşlemleri: TS 2040 ISO 1302	ONAY	M.CINARLI		A3 SİPARİŞ ÖLÇÜSÜ	AJAN ELEKTRONİK SERVİS SAN.TİC.LTD.ŞTİ. www.ajanenc.com
6-30	±0,1	TAŞLAMA	MALZEME				
30-120	±0,15	ÇOK İNCE İŞLEM	MAKİNA				
120-400	±0,2	İNCE İŞLEM					
400-1000	±0,3	KABA İŞLEM					
1000-2000	±0,5	İŞLEM YOK					
2000-4000	±0,8						
RESİM ÜZERİNDEN ÖLÇÜ ALINMAZ		MÜŞTERİ ADI :	BU RESİMİN BÜTÜN HAKLARI AJAN ELEKTRONİK SERVİS SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. YE AITTİR. YAZILI İZİN ALMADAN KULLANILAMAZ VE ÇOĞALTILAMAZ. ALL RIGHTS OF THIS DOCUMENT BELONG TO AJAN COMPANY. COPYING OR REPRODUCING IS NOT ALLOWED WITHOUT WRITTEN PERMISSION.		ÖLÇEK :	1:100	OPERASYON
DEĞİŞİKLİKLER BİLGİSAYARDA YAPILACAKTIR	AĞIRLIK	0					Montaj
ADET							